



EXIT STELLA


Exit en acier

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- Terrain chevrons amovibles
- La technologie DEL haute puissance
- Calibre 20 boîtier en acier
- C.A. seulement, auto-alimenté ou C.C. universelle
- Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

DIMENSIONS

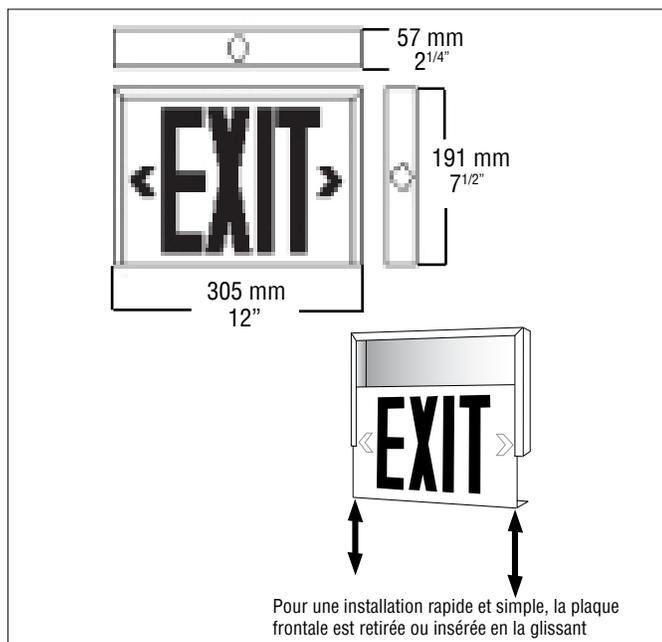

SPÉCIFICATIONS EXTERNES

La série STELLA est faite d'acier de calibre 20. Le fini standard de STELLA est une couche de poudre cuite blanche. Couleurs sur commande disponibles. Les plaques de faces disponibles sont : simple, double ou universelle, veuillez spécifier. Un patron pour l'installation universelle est estampé dans la plaque arrière. Les flèches sont amovibles (standard). La version à alimentation autonome inclut un témoin lumineux de diagnostic DEL externe et un interrupteur d'essai

SPÉCIFICATIONS INTERNES

DEL C.A. SEULEMENT : entrée 120 / 347 V c.a.
 ALIMENTATION AUTONOME : entrée de 120 / 347 V c.a. et une batterie en nickel-cadmium d'une durée d'urgence minimale de 30 minutes. Batteries d'une durée d'urgence de 90 ou 120 minutes optionnelles. De plus un chargeur et transfert électronique sont standards. Si une génératrice de C.A. est utilisée pour l'alimentation auxiliaire des enseignes, un suppr esseur de surtension est recommandé pour protéger l'ensemble du circuit d'urgence.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le design de la batterie STELLA en nickel-cadmium scellé est sans entretien. La durée d'urgence minimale est de 30 minutes et des batteries à durées d'urgence minimale de 90 ou 120 minutes sont optionnelles. La durée de recharge est de 24 heures.

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

Le test automatique exécute automatiquement des vérifications mensuelles qui consiste en une décharge de 5 minutes et chaque 6 mois deux décharges de 30 minutes chacune en l'espace de 24 heures. Ces deux essais sont exigés dans le code des incendies et ces essais se réfèrent à la capacité de recharge et décharge de la batterie.

GUIDE DE COMMANDE

SL-E (Exit) - - - - -

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	COULEUR LETTRAGE	QTÉ. FACES	MONTAGE	OPTIONS
SL-E (Exit)	Rien (C.A. seulement) SP (ailmentation autonome)	L (DEL)	R (rouge)	1 (simple) 2 (double) U (universel)	W (murale sans pavillon) M (universelle plafond, murale ou extrémité)	CC (couleurs spéciales – spécifier) SW (lettrage spécial - spécifier) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) AT (test automatique, SP seulement) TP (vis inviolables) WG (protecteur de fil métallique) UDC (universel 6 - 24 V c.c.) 90SP (durée d'urgence 90 minutes) 120SP (durée d'urgence 120 minutes) *120 VDC (spécifier à 2 ou 4 fils)

NOTE: *Avec 120 V c.a. seulement; *Une face seulement