



# UNIKO RM

« Homme qui court » Enseigne à pictogramme en moulé sous pression

Nom du Project : \_\_\_\_\_ Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_  
 Préparé Par : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

- Montage au mural ou suspension
- Cadre élégant aux coins arrondis
- Boîtier en moulé sous pression
- Le montage éloigné du mur donne l'illusion de flotter dans les airs
- Profil mince
- Idéale pour les applications architecturales
- Performance certifiée CSA C22.2 No 141-15

## SPÉCIFICATIONS INTERNES

Entrée de 120 / 347 V c.a. est standard. Si une génératrice de C.A. est utilisée pour l'alimentation auxiliaire des enseignes, un suppr esseur de surtension est recommandé pour protéger l'ensemble du circuit d'urgence.

## TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Le design de la batterie UNIKO-SP en plomb-acide est sans entretien. La durée d'urgence minimale est de 30 minutes et les durées d'urgence minimale de 90 ou 120 minutes sont optionnelles. La durée de recharge est de 24 heures.

## TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)


Le système de test automatique BeLuce effectue automatiquement un test de décharge de 5 minutes par mois et tous les 6 mois, il effectue deux tests de décharge de 30 minutes, à 24 heures d'intervalle. Cela teste à la fois la pleine capacité de la batterie et la capacité de recharge.

## PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



## DIMENSIONS

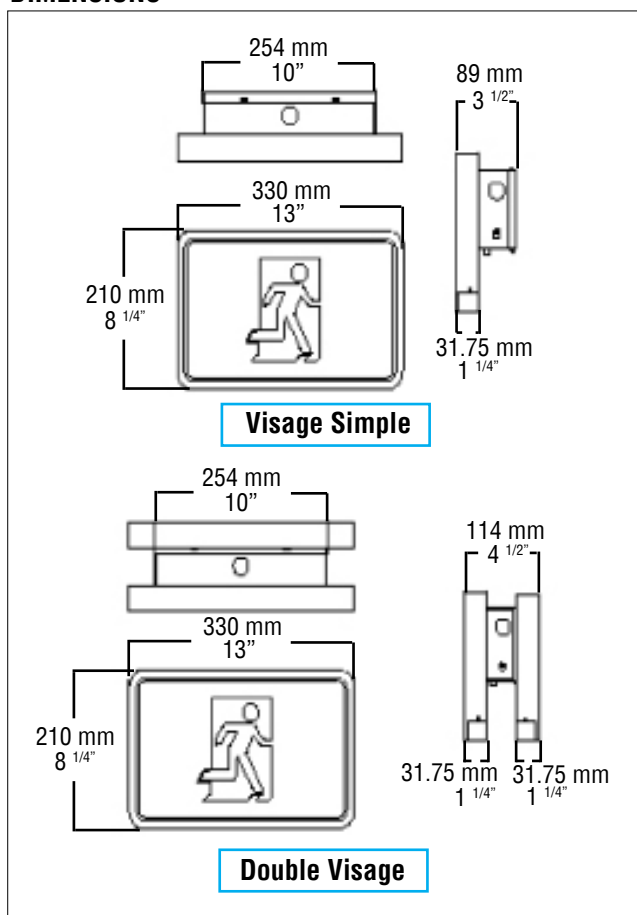

## GUIDE DE COMMANDE

UKO-RM - - - - -

SÉRIE	OPÉRATION	SOURCE DE LUMIÈRE	QTE. FACES	PICTOGRAMME	OPTIONS
UKO-RM	Rien (C.A. seulement) SP (alimentation autonome)	L (DEL)	1(Single) 2(Double)	OLR(pictogrammes universels) 0 (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)	AT (test automatique) SW (signalisation spéciale – à spécifier) WG (protecteur métallique) PK (jeu pour suspendre - spécifier la longueur) 90SP (durée d'urgence 90 min) 120SP (durée d'urgence 120 min)

NOTE: <sup>1</sup>Deux pictogrammes ou OLR doivent être commandés, montage au suspension seulement.